


- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v sieti NN - 3 ~ 230/400V, 50Hz, TN-C (STN 33 2000-4-41):
- Ochrana v bežných podmienkach: Ochrana izolovaním živých častí, Ochrana zábranami alebo krytmi, Ochrana umiestnením mimo dosahu, Ochrana samočinným odpojením napájania
 - Ochrana pri poruche: Sieť s priamym nízkoimpedančným uzemnením; odporník, Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom v sieti VN - 3 ~ 22 kV, 50 Hz (STN EN 61140): Umiestnenie mimo dosahu ruky, Základná izolácia, Zábrany, kryty alebo prekážky, Ochranné pospájanie, Samočinné odpojenie napájania, Odstupňovanie potenciálu

- Legenda značiek:**
- Navrh. zemné vedenie NN
 - Navrh. ističia rozvodná skriňa PRIS
 - Navrh. uzemnenie NN
 - Exist. ističia rozvodná skriňa PRIS
 - Exist. ističia skriňa rozvodná VRIS
 - Exist. zemné vedenie NN
 - Exist. vzdušné vedenie NN
 - Exist. jednoduchý betónový podporný bod NN
 - Exist. dvojitý betónový podporný bod NN
 - Exist. vzdušné prípojkové vedenie
 - Exist. zemné prípojkové vedenie
 - Navrh. zemné vedenie VN
 - Navrh. bloková trafostanica
 - Verejné osvetlenie
 - Potok
 - Oplotenie
 - Strom
 - Odborné miesto
 - Elektromerový rozvádzač
 - Pretlak
 - Asfaltová cesta
 - Okrasné kroviny
 - Rozrezanie betónu
 - Spevnené plochy
 - Ističia skriňa Telekom
 - Hlavný uzáver plynu
 - Katastrálna mapa KNC
 - Katastrálna mapa KNE

- Legenda farieb:**
- Existujúce časti VN siete
 - Navrhované časti NN siete
 - Existujúce časti NN siete
 - Nové postranné ochranné pásmo 1m
 - plyn
 - vodovod
 - kanalizácia

PS.01 Rekonštrukcia TS 179/1s/960
 - výmena TR za 22/0,4kV, 630kVA
 - výmena VN poistiek za 40A
 - nastavenie hl. ističa, Ir=909A
 - výmena MTP za 1000/5A
 - doplnenie kompenzácie C=8kVAr

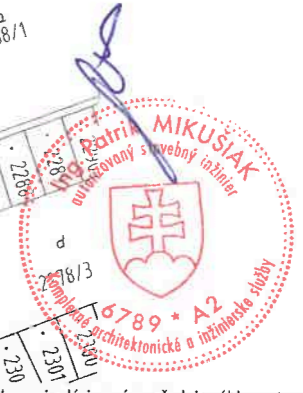

Celý projekt je chránený autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ním vyžaduje súhlas autora projektu.

ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo			
Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	
Ing. J. Bublík	Ing. P. Mikušiak	Ing. P. Mikušiak	
Stavebník:	Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina	Stupeň:	DRS
Stavba:	15869 - Handlová - Ul. Československej armády Rekonštrukcia TS 179/1s/960 a rozšírenie NNK	Formát:	A3
Miesto stavby:	KÚ Handlová	Dátum:	12/22
Obsah:	Situačný výkres stavby	Mierka:	1:1000
		Číslo listu:	01
		Číslo výkresu:	01